




TURV
GAS SYSTEM

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO T800

ATENÇÃO

Conectar e isolar o resistor com um termo retrátil conforme esquema abaixo. A não ligação deste componente acarretará na queima do indicador de pressão T800.

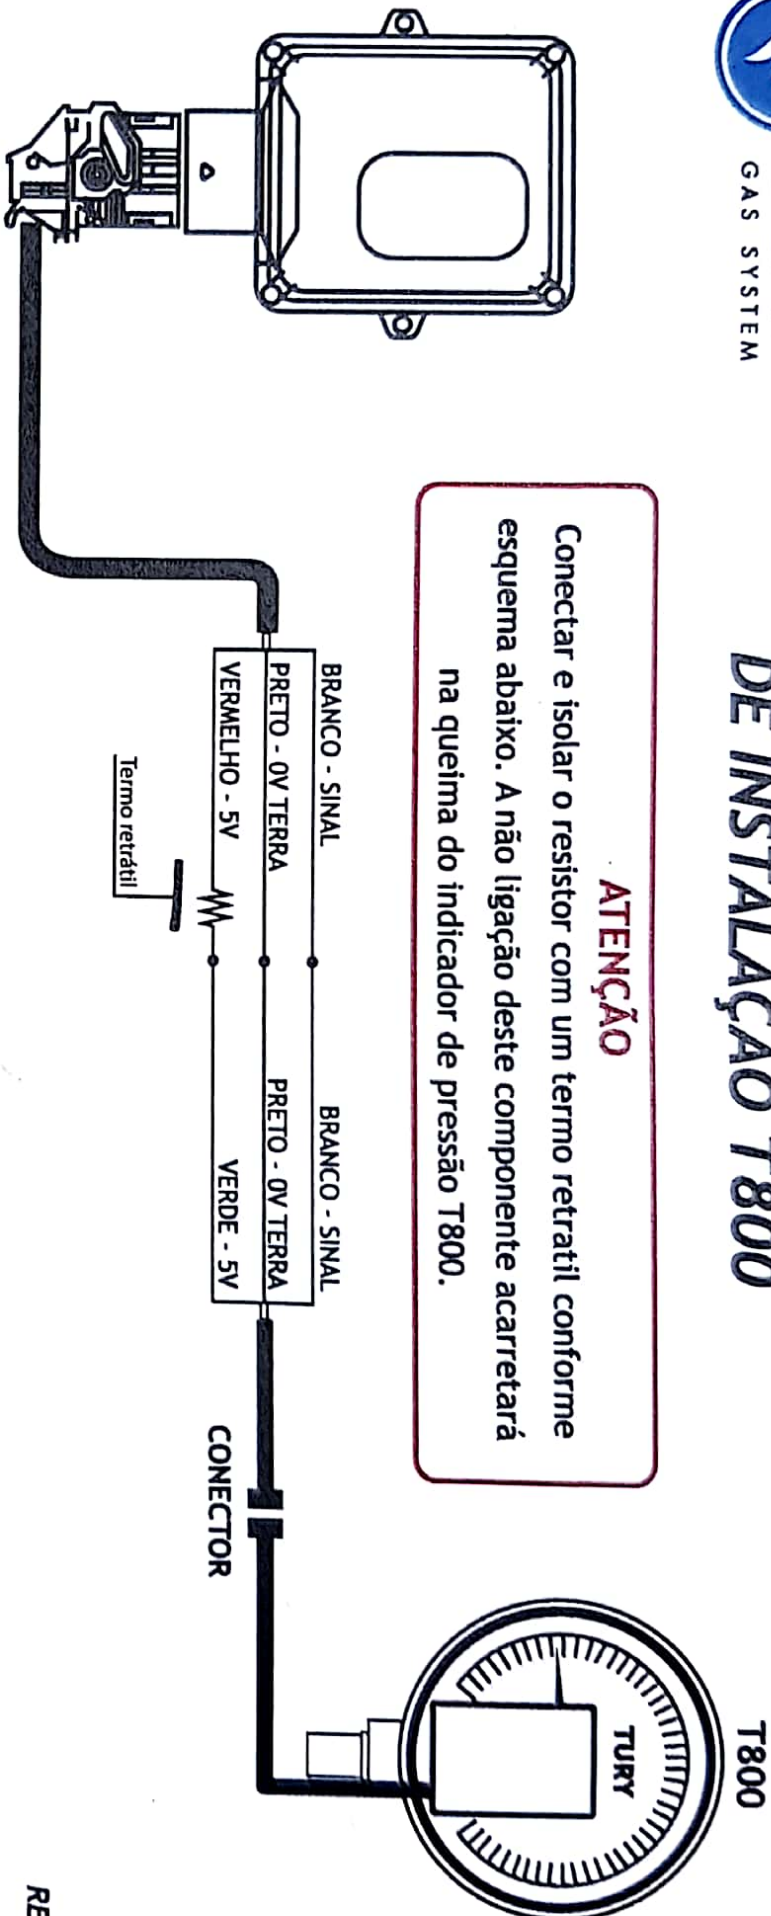

REV.00